



AI0030C
Acabado brillante



AI0030CS
Acabado satinado

Descripción general

- Toallero doble, para adosar a la pared, fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Diseñado para adaptarse a cualquier espacio y necesidad.
- Adecuado para el sector hostelero, como equipamiento de baño de las habitaciones de hotel. Modelo apto para colectividades.
- Sin componentes desmontables.
- Tiene las fijaciones a la pared ocultas para una mayor belleza del producto.
- Medios para fijar a la pared suministrados.


Componentes y materiales

- **AI0030C:** toallero doble, fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado brillante.
- **AI0030CS:** toallero doble, fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.
- **BARRA:** 2 unidades, fabricadas en tubo cilíndrico de acero inoxidable AISI 304 de 8 mm de diámetro.
- **BRAZO SOPORTE:** 2 unidades de acero inoxidable AISI 304, de 18 mm de diámetro.
- **PLETINA DE ANCLAJE:** 2 unidades de acero inoxidable AISI 304 de 1,6 mm de espesor. Se adosan a la pared mediante 2 tornillos.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	<i>535 x 120 x 18 mm</i>
Ø tubo barras	<i>8 mm</i>
Ø tubo barras brazos soporte	<i>18 mm</i>
Espesor pletina anclaje pared	<i>1,6 mm</i>

Dimensiones

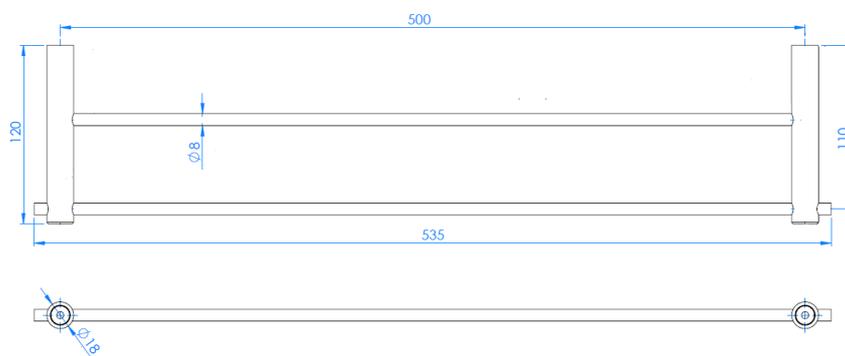


Dimensiones: ± 4%

Montaje

Alturas recomendadas de instalación

Fijar las 2 pletinas de anclaje a la pared, utilizando los tornillos provistos y teniendo en cuenta las distancias de los puntos indicados por una "S" en la figura siguiente:

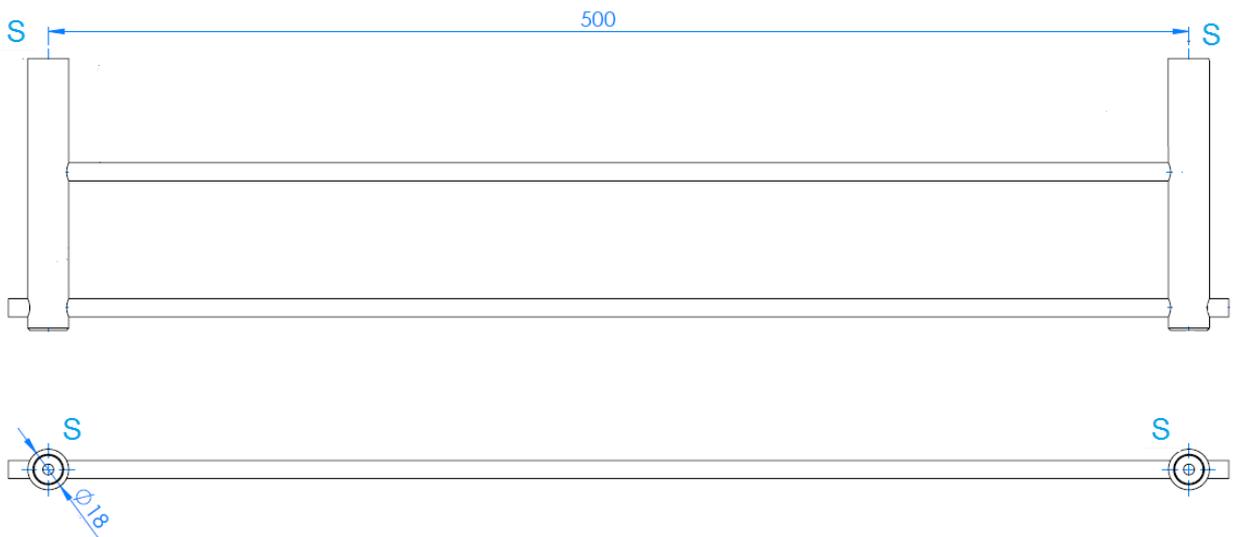

La altura recomendada de instalación es de 1.000 mm desde el suelo a la parte superior de la barra.

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso
Revisión 06-18

© mediclinics S.A.

